
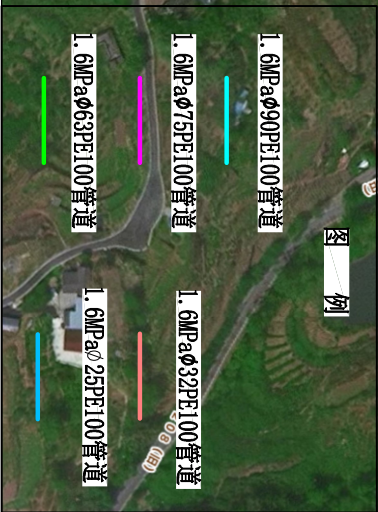


福祿鎮紅山村人飲整治工程平面布置示意图

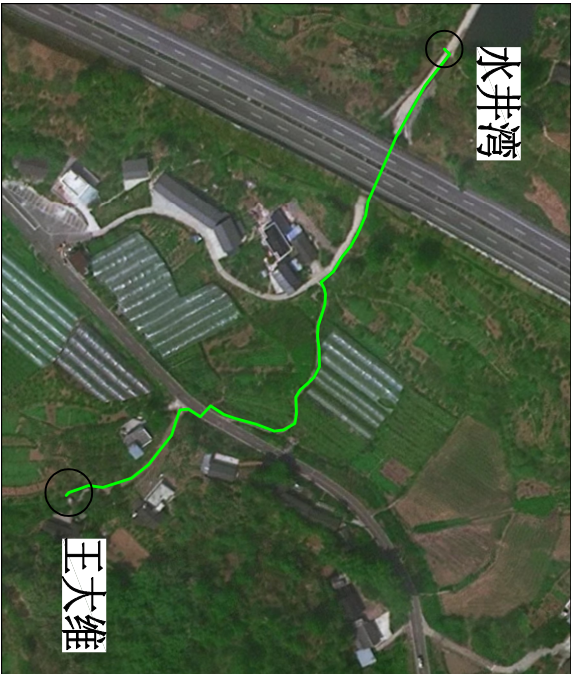

说明：  
1. 图中尺寸除标高以mm计算外，其余均以mm计；

2. 本次工程供水水源为大路水厂；  
3. 本次管网改造工程主要更换原有老化破损管网及闸阀水表等，管材均采用PE100管，闸阀及水表数量以预算清单为准，具体位置由业主指认；

4. 管件及其他材料费包含了管道、排气阀、泄水阀、闸阀安装所需的管配件、分支管闸阀及其他材料等购买安装费；

红山村改造闸阀及水表内容表		
名称及规格	数量（套）	备注
DN65带锁表前阀	1	原有设备安装
DN65表后阀（Φ75钢芯球阀）	1	原有设备安装
DN50水表	1	原有设备安装
DN80带锁表前阀	1	原有设备安装
DN80表后阀（Φ63钢芯球阀）	1	原有设备安装
DN65水表	1	原有设备安装

红山村改造管道内容表			
管材	管径（mm）	公称压力Mpa	长度（m）
聚乙烯管PE100	90	1.6	632
聚乙烯管PE100	75	1.6	744
聚乙烯管PE100	63	1.6	1081
聚乙烯管PE100	32	1.6	162
聚乙烯管PE100	25	1.6	1539

皓筠工程设计有限公司					
批 准	邵子春	设计	邵子春	阶段	施工
审 定	郑 红	校 核	傅广仁	2025年农村供水保障维修养护工程	水工
审 核	郑 红	负 责 人	张弘瑞	红山村平面布置图	专业
设 计	彭永健	比 例	见 图	日 期	2025. 06
许可证号	A221015593	图 号	BS-FL-PM-HS-01		